


DET. JUNTA DE DILATAÇÃO
ESC. 1:15

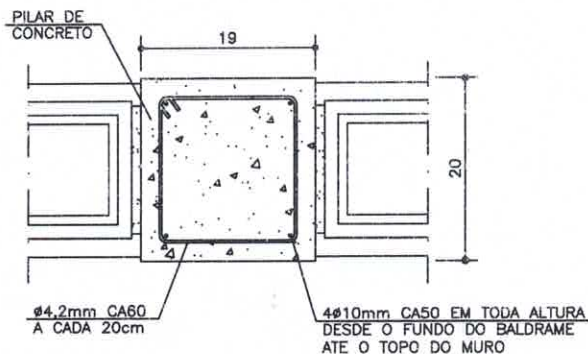


CORTE B-B
ESC. 1:7.5

CODIGO	CODIGO	TIPO
17.01.64	FV.15	JUNTA DE ARMADA
17.01.64	FV.16	JUNTA A PRUMO


Proc.: 5692/24
Fls.: 50 Visto: J2

NOTAS:

- 1 - O BALDRAME DEVERA FICAR SEMPRE ABAIXO DO PISO ACABADO.
 - 2 - O EMBASAMENTO DEVERA FICAR NO MINIMO 10 cm ACIMA DO PISO ACABADO.
 - 3 - PREVER JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 20m, NO MAXIMO. A JUNTA DEVERA SER CONTINUA EM TODA A ALTURA DO MURO EXCETO NO BALDRAME.
 - 4 - COBRIMENTO DA ARMADURA NO PILAR $e=2,5cm$, NO BALDRAME $e=3cm$.
 - 5 - CONCRETO $f_{ck} \geq 15 MPa$
 - 6 - AÇO CA50 E CA60
 - 7 - PREVER LASTRO DE BRITA $e=5cm$.
- * - CODIGO PREVISTO P/ INCLUSÃO NO CADERNO DE PREÇOS.

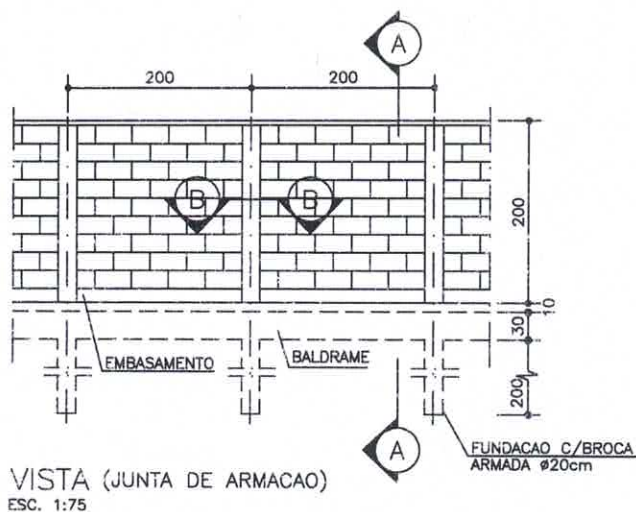


VISTA (JUNTA DE ARMADA)
ESC. 1:75

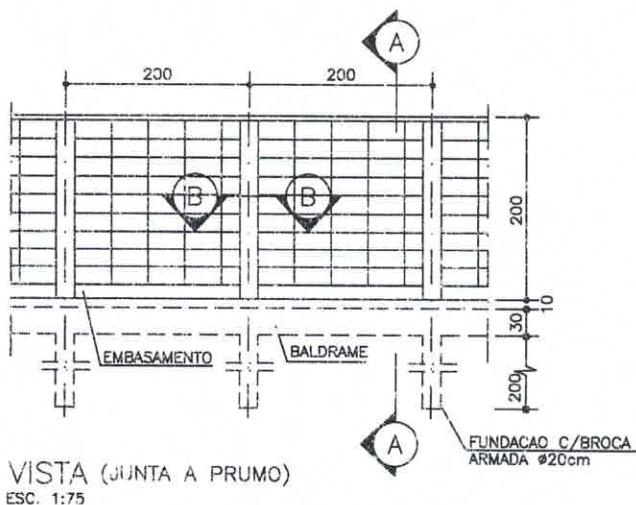


VISTA (JUNTA A PRUMO)
ESC. 1:75

Proc.: 5691/24
 Fls.: 51 Visto: *[assinatura]*

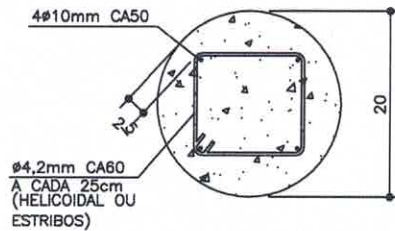

DETALHE TIPO DA
 ARMACAO DA BROCA
 ESC. 1:7.5

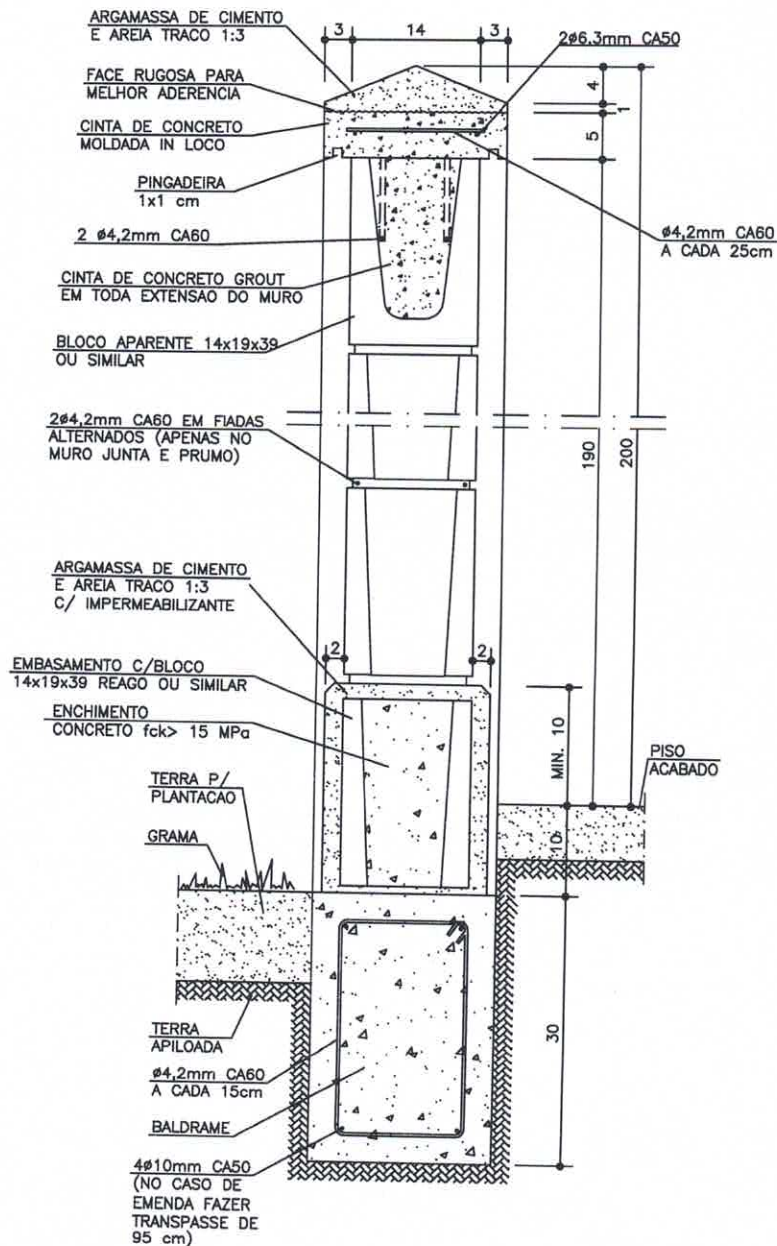

CORTE A-A
 ESC. 1:7.5